


記入以外の公差は±3mmとする							
訂 正		端子変更（ナット端子→六角頭端子）	04, 6, 23	大森			
		取手削除、木箱サイズ変更（全面書替）	25, 12, 4	塚田			
							
形 名		定格負担	1次電流	2次電流	階 級	周波数	最高電圧
CTL1-1-0.2		5VA	50-20-10A端子式 500-250-100A貫通式/5A		0.2級	50/60Hz	1150V

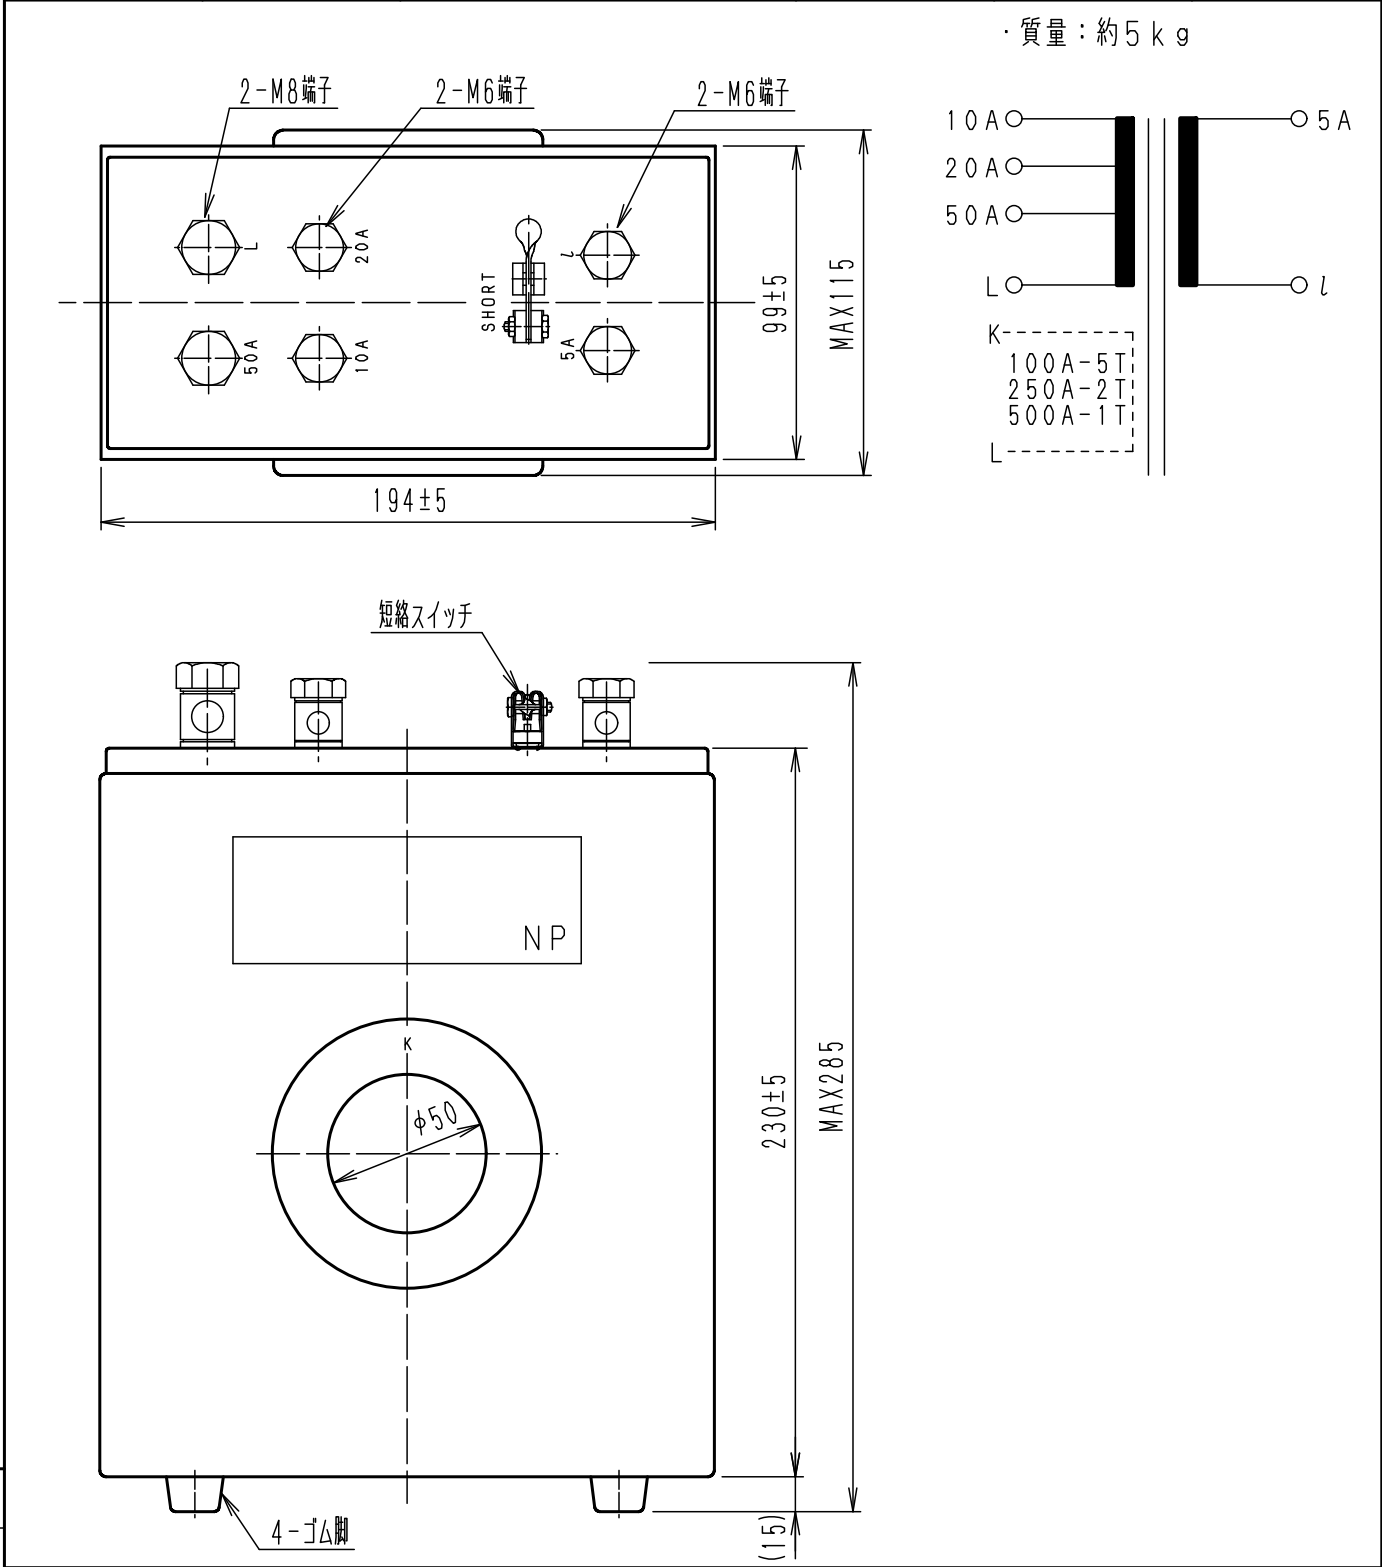

項		記 事			処 理		数量	材 質	外形図
承 認	2025.12.8 山田	照 査	2025.12.8 中村	作 成	2025.12.4 塚田 大森	指 番		品 名	変流器
						単位	mm kg	尺 度	4 10
	東京精電株式会社					三角法	図 番	CT-BA0422-F01C	