


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正	△B	接点形ラベル追加(1ヶ所)	14.3.18	森/林
	△C			
	△D			

形名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL2-3-0.1	15VA	2200-1100 -440-220V	110V	0.1級	50/60Hz	P-S-E 10kV/min S-E 2kV/min

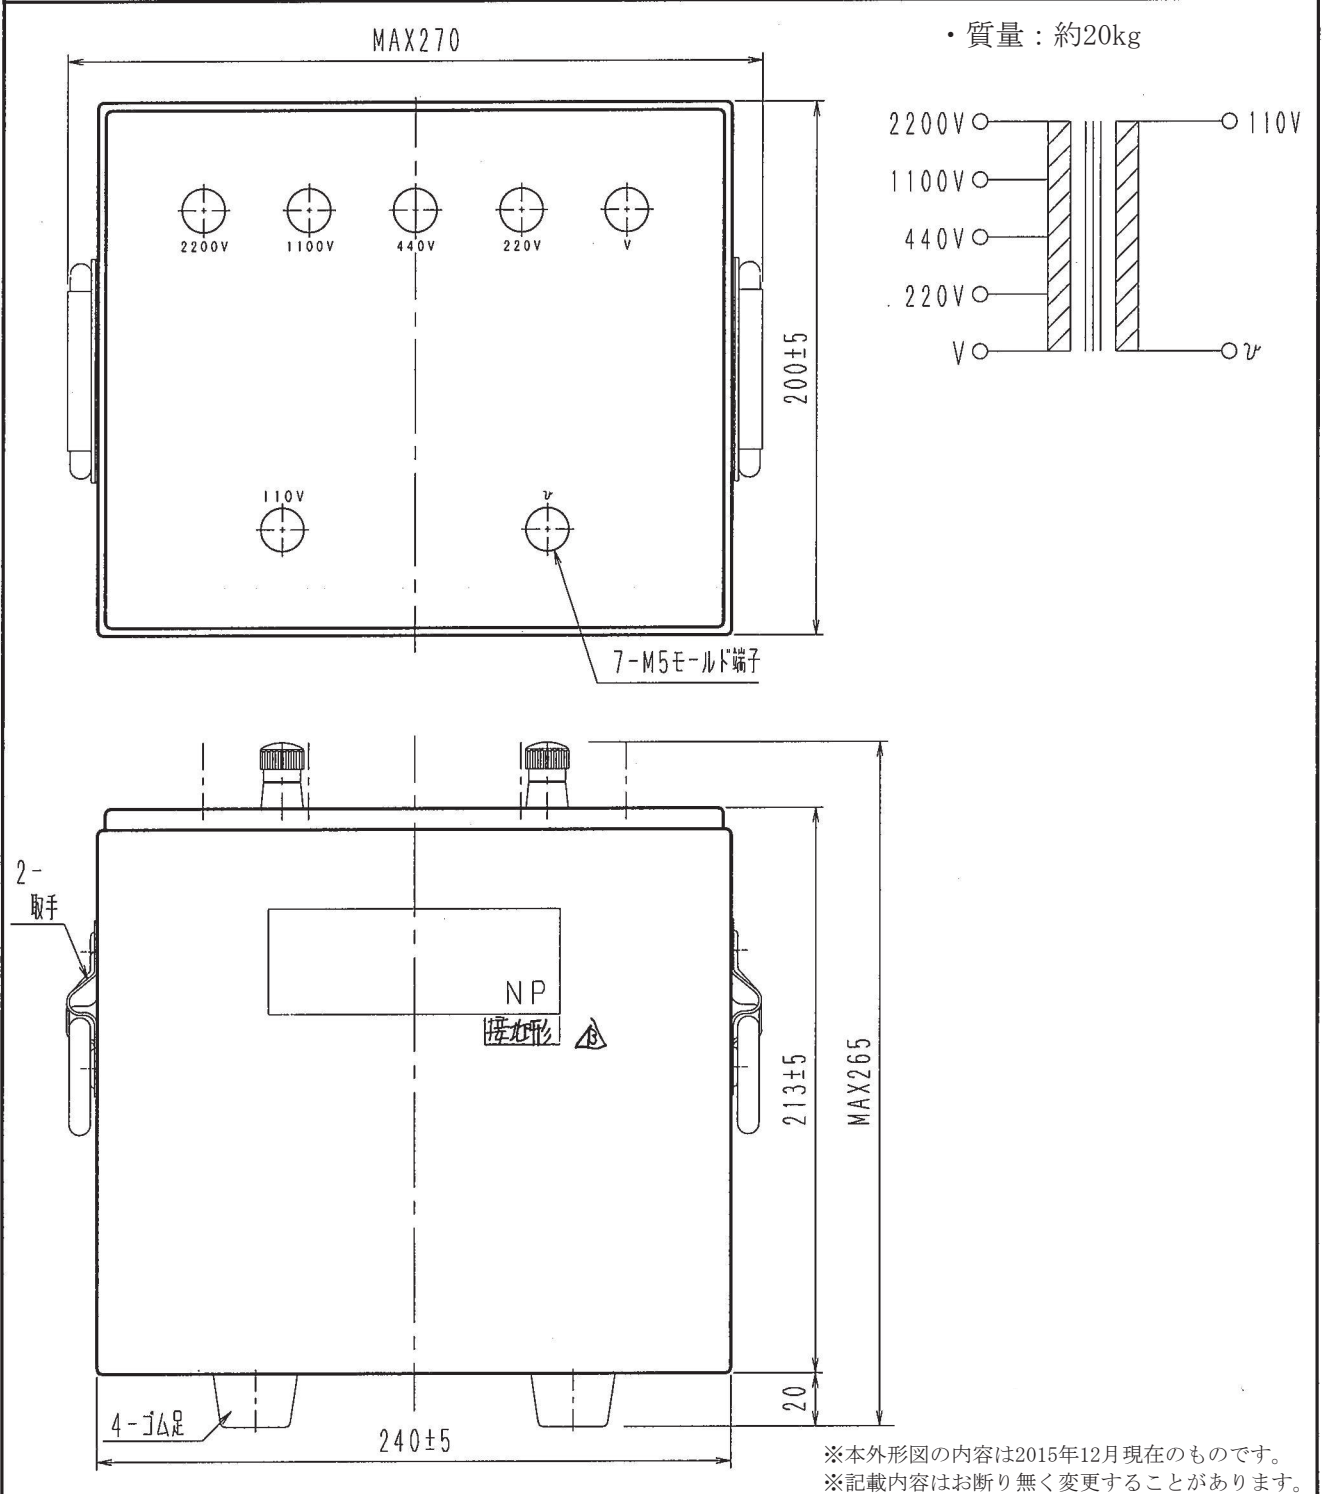

※本外形図の内容は2015年12月現在のものです。  
※記載内容はお断り無く変更することがあります。

項	記	事	処	理	数量	材	質	外形図
承	中	照	大	作	指	品	計	器
認	2004.5.-6	查	04.4.30	成	番	名	用	変
	村		島		単	称	変	圧
			04.3.31	位	位		器	器
			森	mm	尺			
				kg	度	35		
						100		
	東京精電株式会社				三角法	図	番	PT-CA0179-F01A B ✓