


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂	△B	接地形ラベル追加(1ヶ所)	13, 1, 22	小出し
	△C			
正	△D			

形名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL3-1-0.1	15VA	6600-3300- 2200-440-220V	110V	0.1級	50/60Hz	P-S-E 16kV/min S-E 2kV/min

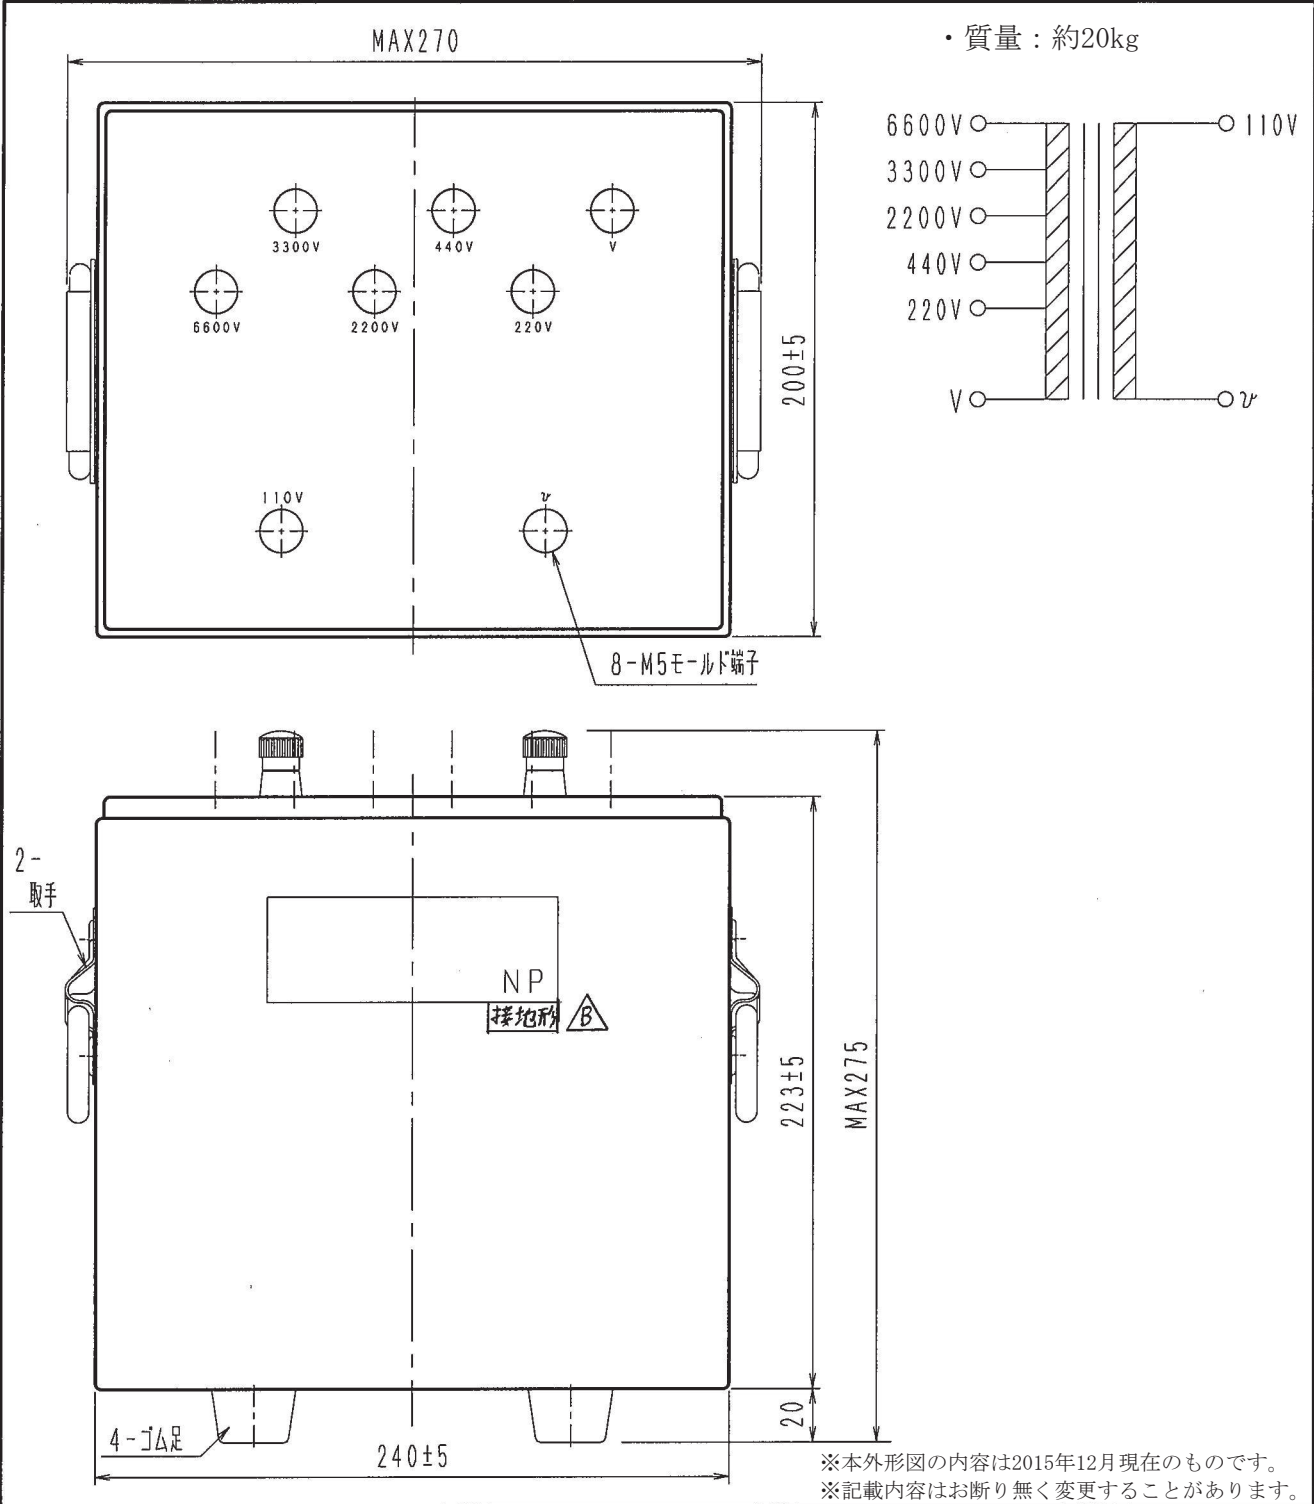

項	記	事	処	理	数量	材	質	外	形	図
承	河	照	大	作	大	品	計	器	用	変
認	2003.12.03	査	03.12.-3	成	03.12.-3	名	器	用	変	器
	合		島		森	番	PT-CA0181-F01			
	東京精電株式会社				三角法	番				