


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂正	△B	2次側表示変更(2ヶ所)	14.08.05	小池
	△C	2次側表示変更(2ヶ所)	14.08.28	小池
	△D			

形名	定格負担	1次電流	2次電流	階級	周波数	最高電圧
CTL2-1-0.2	15VA	100-50-30-15-10A端子式 1500-750-500-300-250A貫通式/5A		0.2級	50/60Hz	3450V

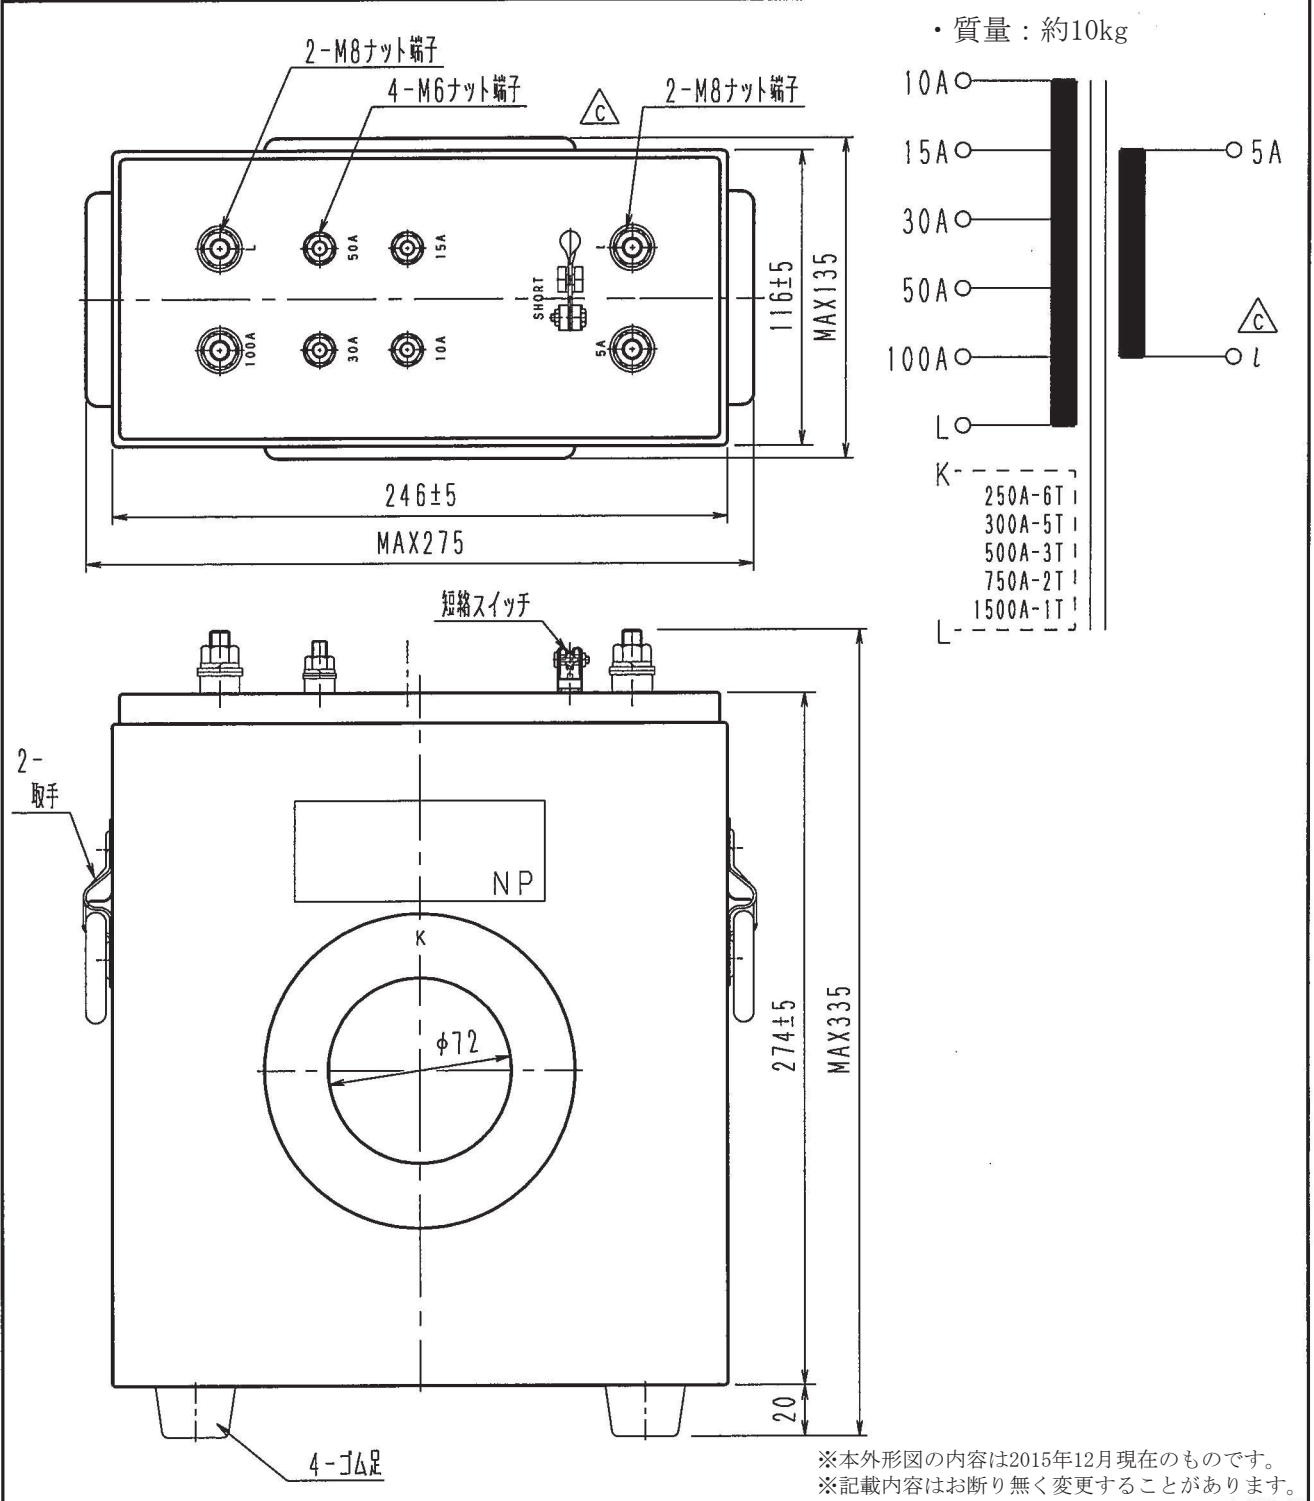

※本外形図の内容は2015年12月現在のものです。
※記載内容はお断り無く変更することがあります。

項	記 事				処 理			数量	材 質	外形図	名 称	
承 認	宮 14.8.28 尾	照 査	作 成	指 番	mm	尺 度	1	品 名 変流器	CT-BA0432-F01C			
				単 位	k g	1	3					
東京精電株式会社								三角法				