


記入以外の公差は±3%とし、その最小値を0.5とする。

訂 正	△B	接地形ラベル追加 (1ヶ所)	15, 12, 25	振内 小池
	△C			
	△D			

形名	定格負担	1次電圧	2次電圧	確度階級	周波数	耐電圧
VTL2-3-0.2	15VA	2200-1100 -440-220V	110V	0.2級	50/60Hz	P-S-E 10kV/min S-E 2kV/min

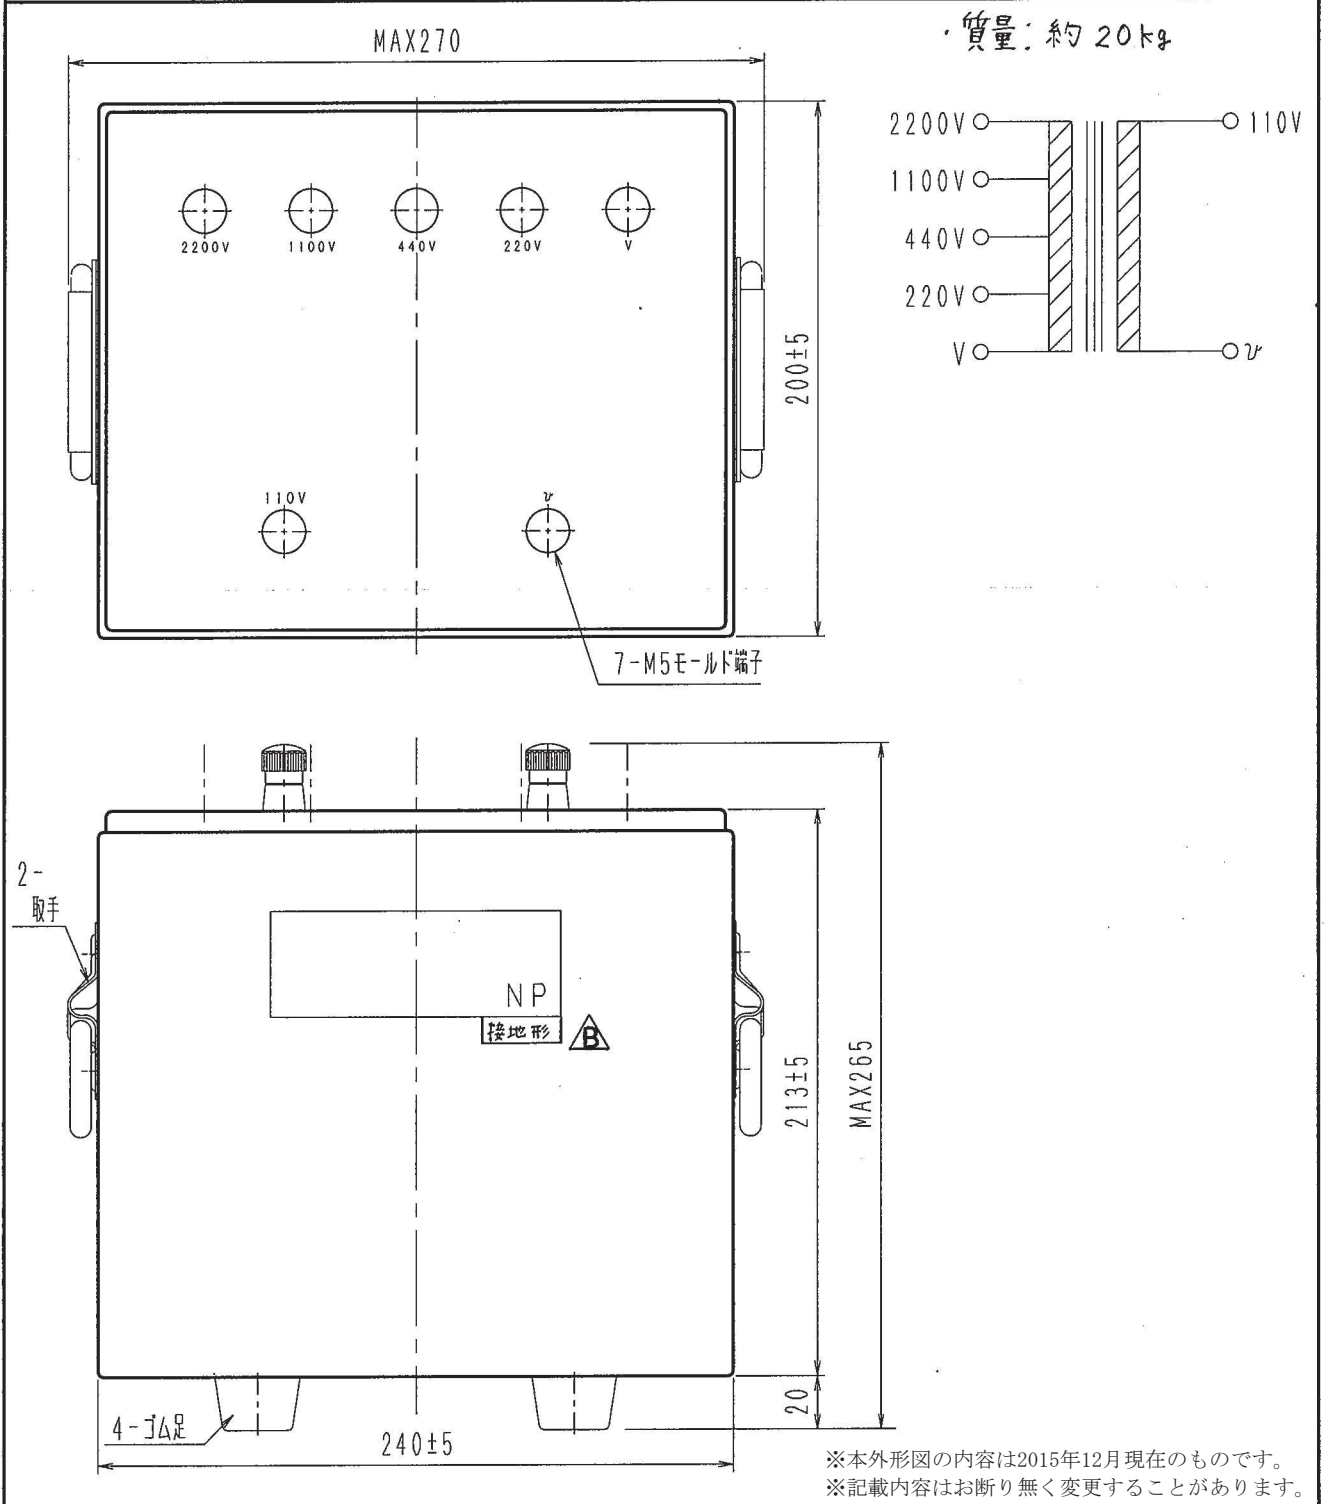

項	記	事	処	理	数量	材	質	外	形	図
承	照	作	指	品	計	器	用	変	圧	器
認	査	成	番	名						
	2004.5.-6	04.4.30	04.3.31	mm	35	PT-CA0180-F01A-B				
	村	島	村	kg	100					
東京精電株式会社				三角法						