
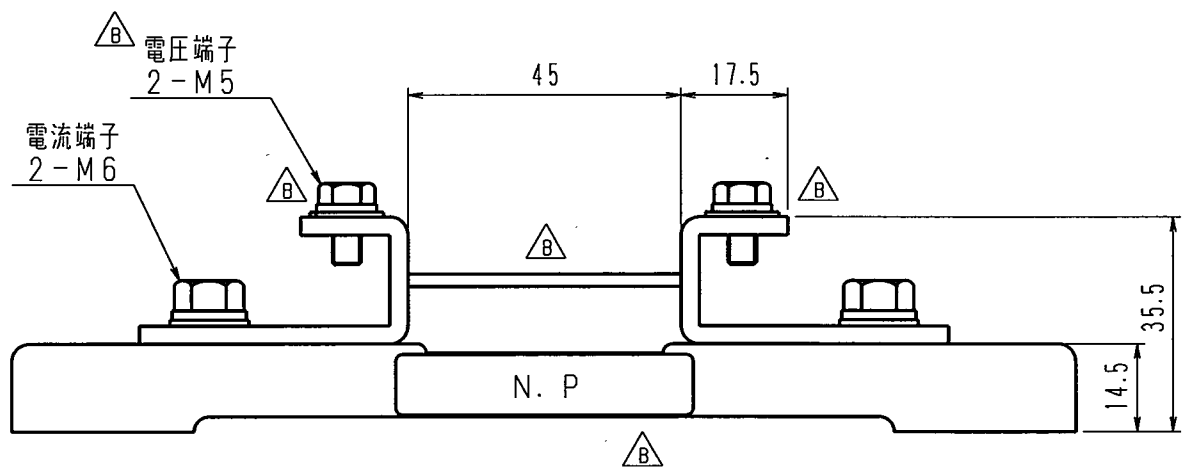


公差の記入なき部分は ±2とする					
訂 正	△B	カバー削除、NP位置変更、電圧端子変更(9ヶ所)	20.01.13	本多	
	△C				
	△D				
型 式	電 流	電圧降下	確 度		
TS25-3	3A	50mV	0.2%		

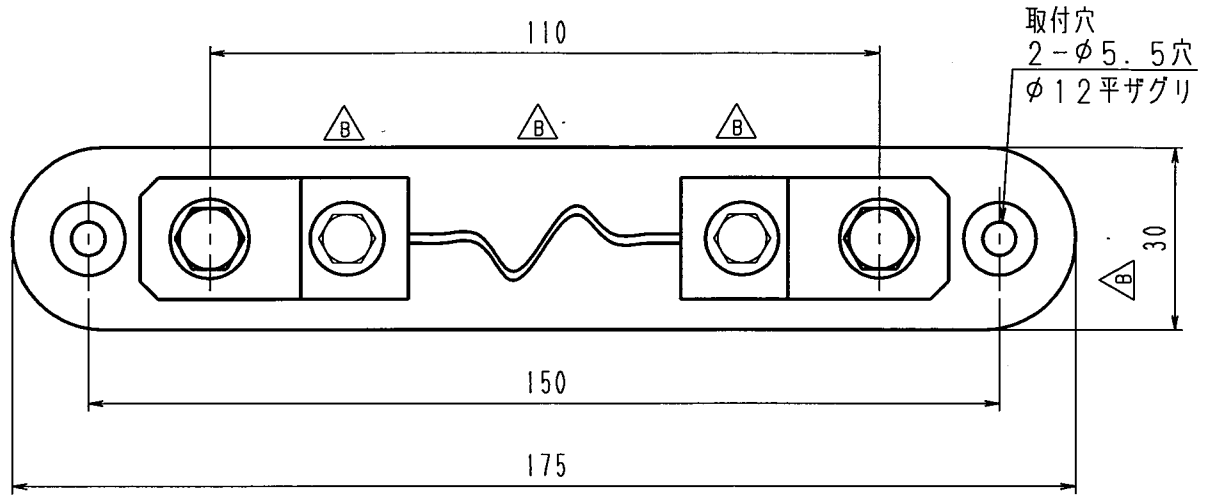

項 記 事		処 理		数量	材 質	外形図
承 認	照 査	作 成	指 番 単 位	品 名	分流器	名 称
	20.1.15	20.1.14	20.1.13			
東京精電株式会社				三角法	図 番	TS-E10115-F06B-