
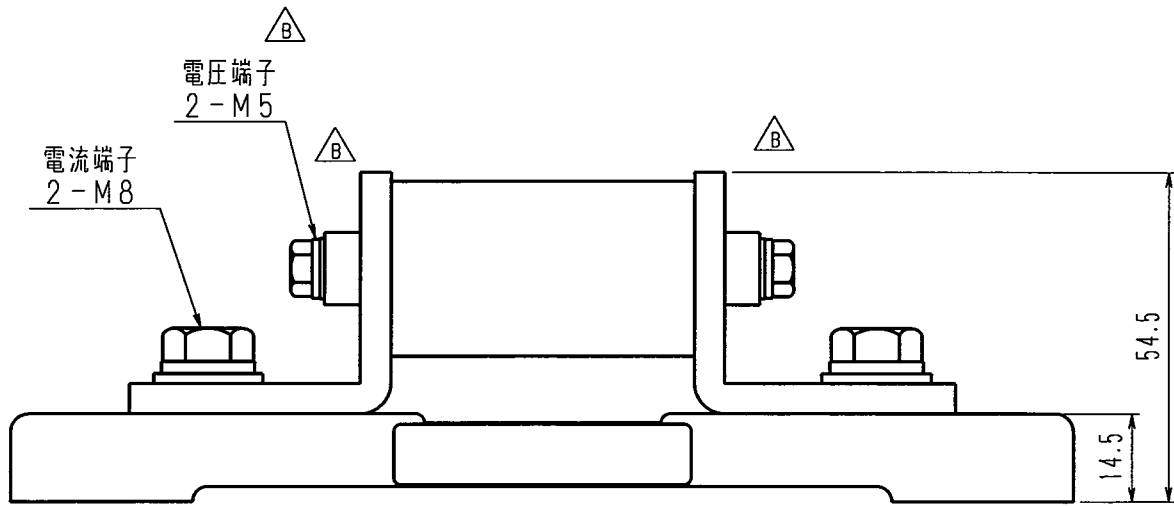


公差の記入なき部分は ±2とする				
訂	△B	電圧端子変更 (5ヶ所)	20.01.07	極況
	△C			
正	△D			
型 式	電 流	電圧降下	確 度	
TS25-200	200A	50mV	0.2%	

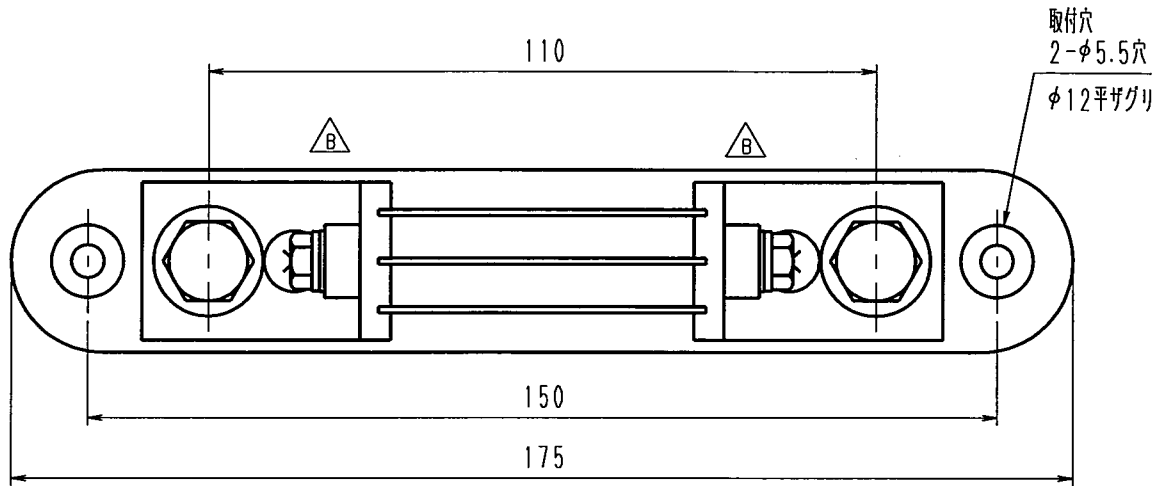

						外形図		
項	記 事			処 理		数量	材 質	名 称
承認	照 査	作 成	指 番	mm	尺 度	品 名	分流器	TS-E10115-F23B
20.1.08	20.1.08	20.1.3	△B	kg	4/5			
東京精電株式会社				三角法				