
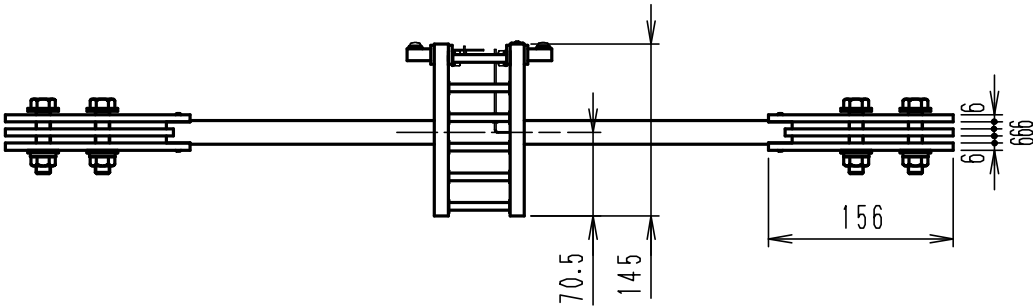


公差の記入なき部分は ±2とする					
訂正	△B	電圧端子部品変更（8ヶ所）	20.01.14	本多	
	△C	品名変更による（1ヶ所）	21.01.22	本多	
	△D	TS15-7500Aとの共通図面へ変更し外形全面書替による	25.11.28	山田	
形名	電流	電圧降下	確度		
TS15-7500	7500A	50mV	0.1%	△D	
TS25-7500	7500A	50mV	0.2%		

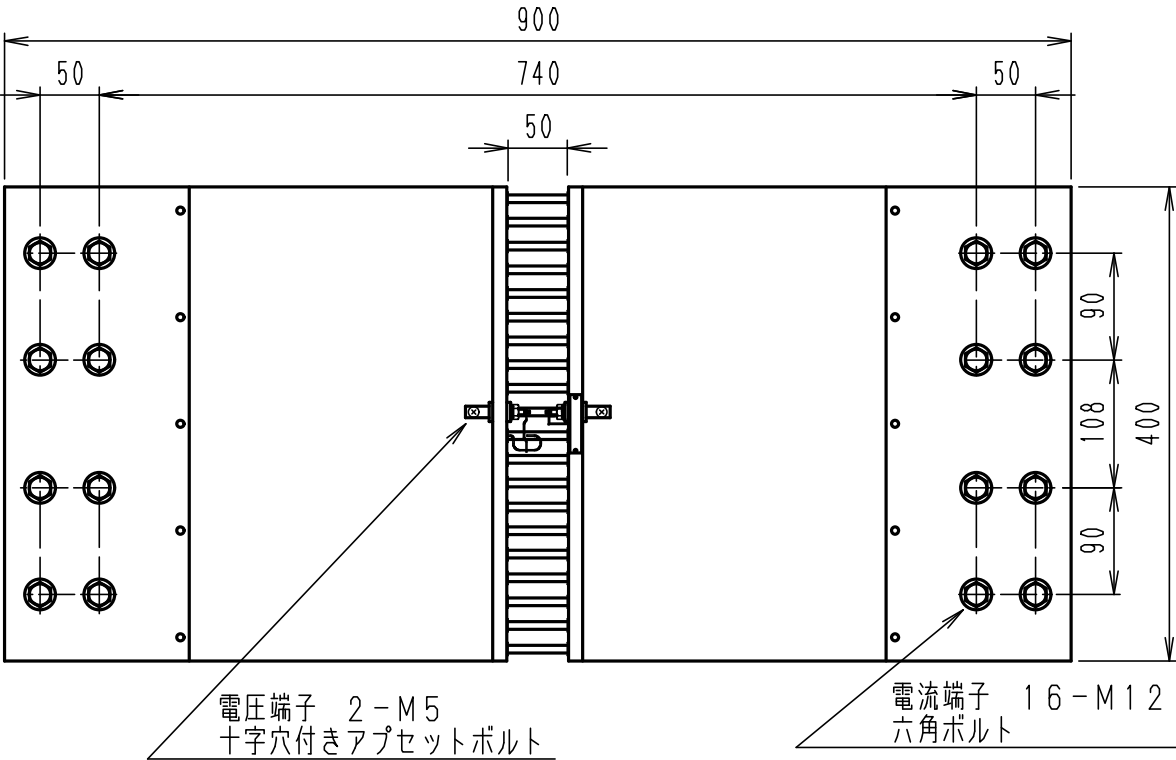

						外形図	
項	記 事					処 理	数量
承認	2025.12.1 ミンズン	照 査	2025.11.29 大森	作 成	2025.11.28 山田	指番	品 名
						単位	図 番
	東京精電株式会社					mm kg	TS-E10115-F41D
						尺 度 3 20	
						三角法	

シャント（分流器）△C